


	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	6.566								
2	6.841								
3	6.249	7,7	728	322	7,6	63	12	91	97
4	5.662	7,5	720	400	8,9	65	12	91	97
5	5.671	7,4	712	420	8,1	66	12	91	97
6	5.746	7,6	728	322	8,4	61	5	92	98
7	5.474	7,5	736	344	8,0	65	13	91	96
8	5.769								
9	7.803								
10	5.181	7,4	736	383	7,5	63	11	92	98
11	6.006	7,6	786	400	8,6	71	5	91	99
12	5.927	7,6	662	320	7,7	61	8	91	98
13	5.985	7,6	687	320	8,6	63	6	92	98
14	6.448	7,6	736	339	7,2	60	9	92	98
15	5.991								
16	6.315								
17	5.539	7,5	654	290	7,4	66	12	90	95
18	5.571	7,5	695	280	8,6	53	6	92	97
19	5.344	7,7	761	340	8,2	60	11	93	97
20	5.398	7,5	629	309	8,1	65	15	91	97
21	5.072	7,7	712	361	8,5	55	12	90	96
22	4.750								
23	5.832								
24	5.581	7,3	720	360	7,6	78	8	89	97
25	5.357	7,4	745	360	8,2	60	11	89	96
26	5.616	7,4	803	394	7,6	63	6	92	98
27	5.376	7,3	770	378	8,5	65	12	91	97
28	5.867	7,6	803	450	8,3	81	18	90	96
29	6.633								
30	7.833								
31	6.777	7,5	786	380	7,4	74	10	91	97
MED	5.941	7,5	729	356	8,0	65	10	91	97
MIN	4.750	7,3	629	280	7,2	53	5	89	95
MAX	7.833	7,7	803	450	8,9	81	18	93	99
TOTAL	184.180	-	-	-	-	-	-	-	-

	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	10.119								
2	9.119								
3	8.961	8,5	645	280	8,6	61	12	91	96
4	10.113	7,2	670	320	7,7	61	12	91	96
5	10.999	7,3	695	340	7,5	61	13	91	96
6	10.091	7,5	687	275	8,2	58	10	92	96
7	10.507	7,3	803	406	7,4	60	9	93	98
8	10.661								
9	10.517								
10	9.886	6,9	745	344	7,3	61	8	92	98
11	9.330	7,2	819	438	7,3	61	13	93	97
12	10.024	7,4	811	400	7,4	76	12	91	97
13	11.083	7,4	695	360	7,6	68	13	90	96
14	9.700	7,3	852	469	7,3	68	12	92	97
15	11.233								
16	11.386								
17	9.532	6,9	869	450	7,3	73	14	92	97
18	11.882	7,2	728	320	7,4	68	8	91	98
19	10.747	7,2	637	320	7,4	61	15	90	95
20	10.296	7,0	1.043	533	7,4	69	12	93	98
21	9.544	7,0	1.192	508	7,8	89	17	93	97
22	11.471								
23	9.945								
24	9.908	6,8	968	460	7,6	81	15	92	97
25	10.379	7,2	935	440	8,5	76	10	92	98
26	10.576	7,4	935	414	8,1	68	14	93	97
27	10.475	7,4	894	464	8,6	74	11	92	98
28	9.733	7,4	770	356	8,7	74	16	90	96
29	10.697								
30	9.996								
31	9.373	7,1	918	460	8,1	91	13	90	97
MED	10.267	7,3	824	398	7,8	69	12	91	97
MIN	8.961	6,8	637	275	7,3	58	8	90	95
MAX	11.882	8,5	1.192	533	8,7	91	17	93	98
TOTAL	318.287	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR La Barrosa - Mayo'09

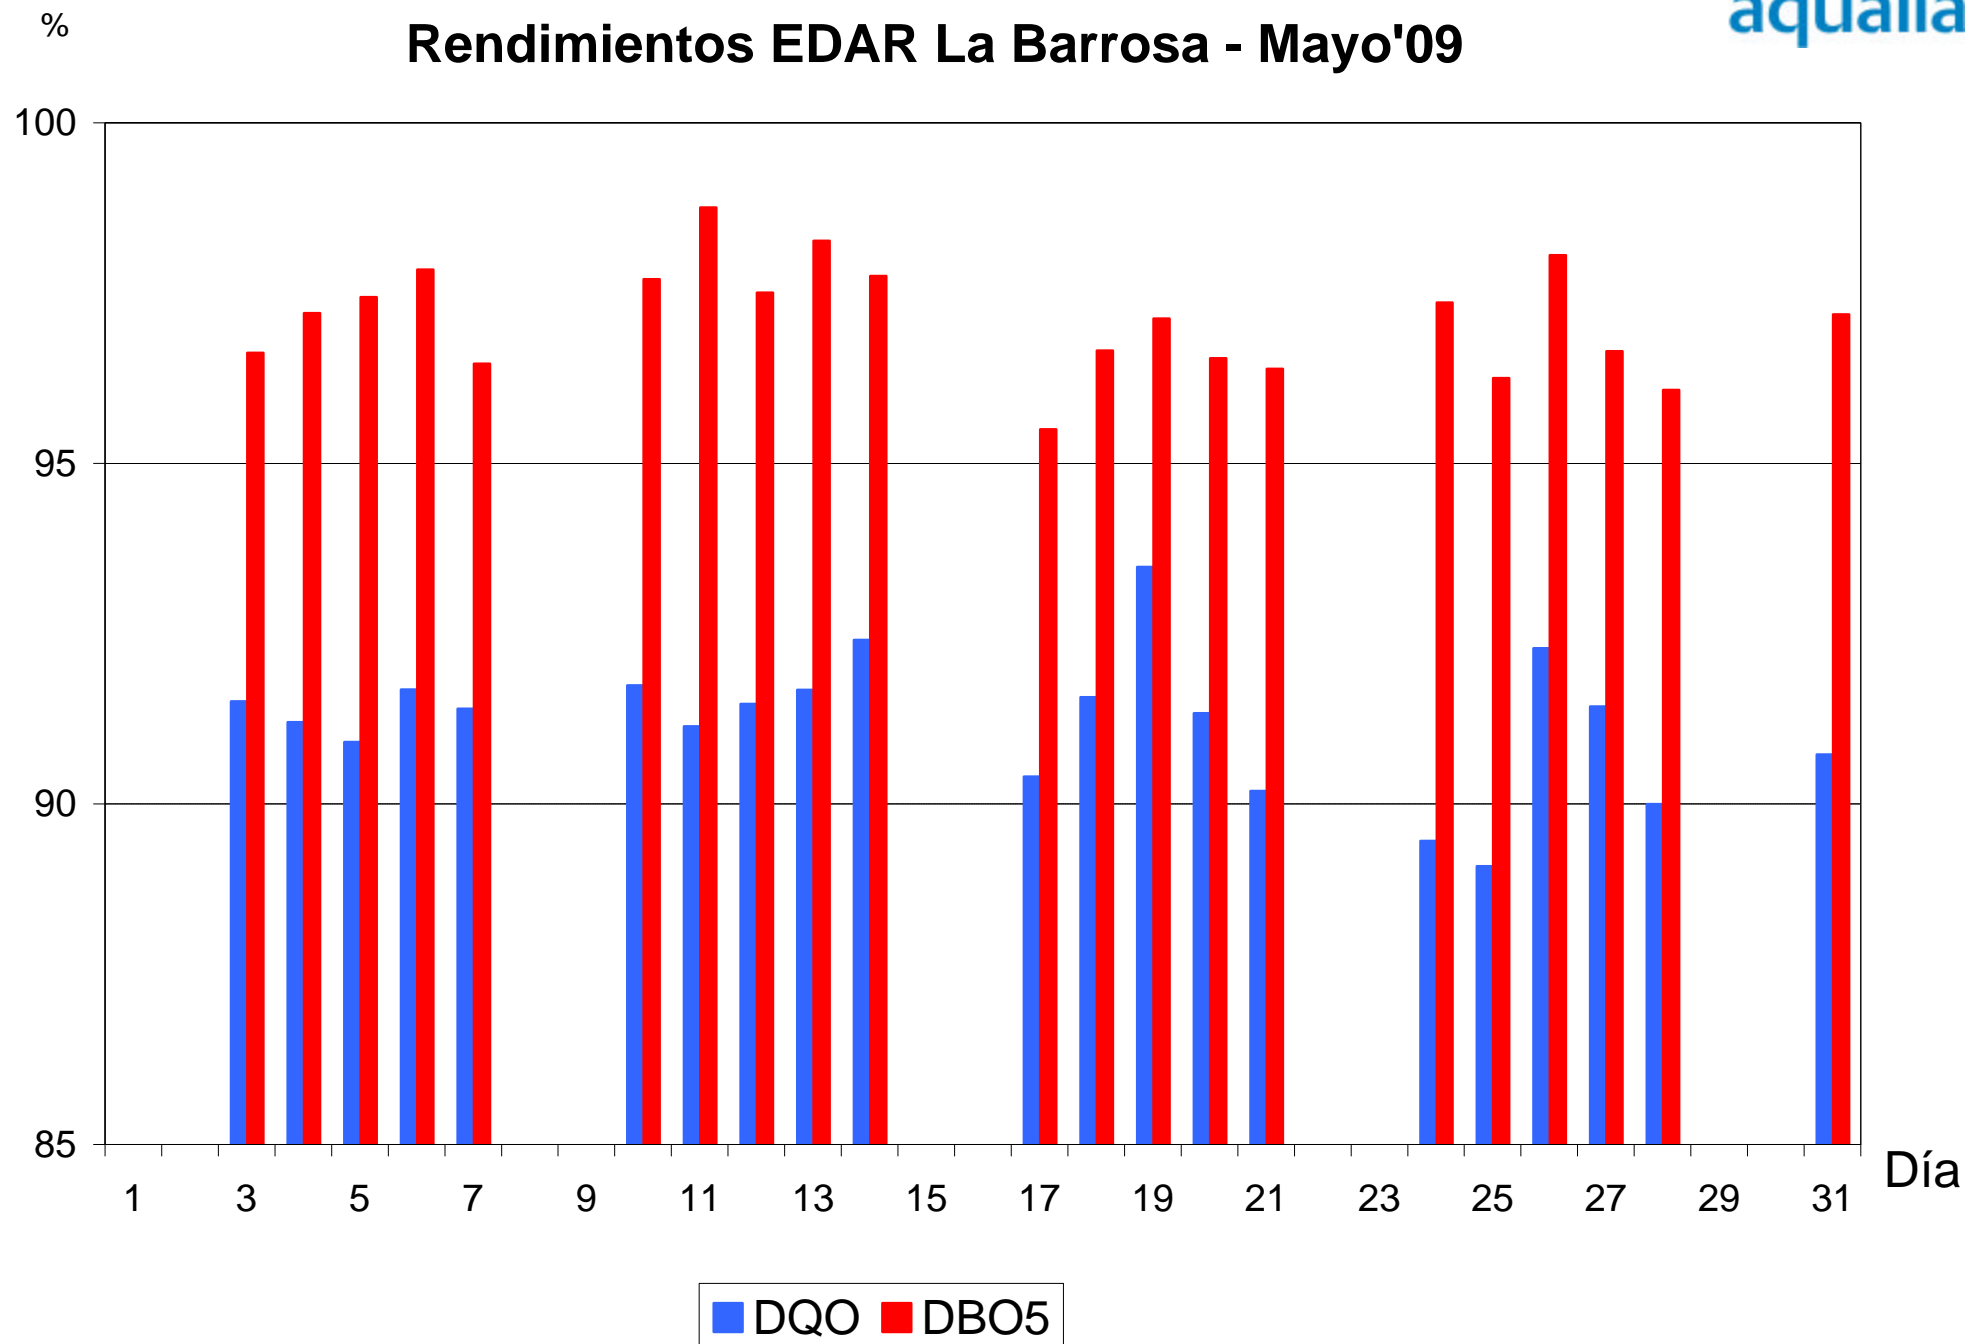

Rendimientos EDAR El Torno - Mayo'09

