


	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	8.481	7,9	672	290	7,8	70	14	90	95
2	8.518	7,6	718	354	7,7	70	14	90	96
3	10.646								
4	8.250								
5	7.429	7,5	565	380	7,3	31	8	95	98
6	8.572	7,4	852	440	7,2	38	15	96	97
7	8.368	7,6	699	299	7,6	44	6	94	98
8	8.212	7,4	787	281	7,5	22	3	97	99
9	8.004	7,4	689	134	7,4	38	3	94	98
10	8.460								
11	7.761								
12	7.710	7,4	738	520	7,5	50	13	93	98
13	8.504	7,5	705	460	7,6	50	14	93	97
14	9.245	7,3	652	231	7,2	56	9	91	96
15	8.285	7,6	607	303	7,5	49	6	92	98
16	9.410	7,7	656	362	7,6	52	6	92	98
17	9.343								
18	8.154								
19	7.912	7,5	667	440	7,3	51	19	92	96
20	8.583	7,4	844	620	7,7	56	19	93	97
21	7.230	7,2	832	540	7,3	47	13	94	98
22	9.304	7,8	651	387	7,5	50	14	92	96
23	9.227	7,5	776	396	7,6	68	11	91	97
24	8.652								
25	7.671								
26	8.569	7,5	648	440	7,3	90	20	86	95
27	9.002	7,3	459	280	7,6	62	19	87	93
28	8.663	7,6	689	424	7,6	45	6	93	99
29	8.548	7,3	850	421	7,1	45	6	95	99
30	8.361	7,2	705	428	7,2	51	11	93	97
31	8.552								
MED	8.504	7,5	703	383	7,4	51	11	92	97
MIN	7.230	7,2	459	134	7,1	22	3	86	93
MAX	10.646	7,9	852	620	7,8	90	20	97	99
TOTAL	263.626	-	-	-	-	-	-	-	-

## Rendimientos EDAR El Torno - Marzo17

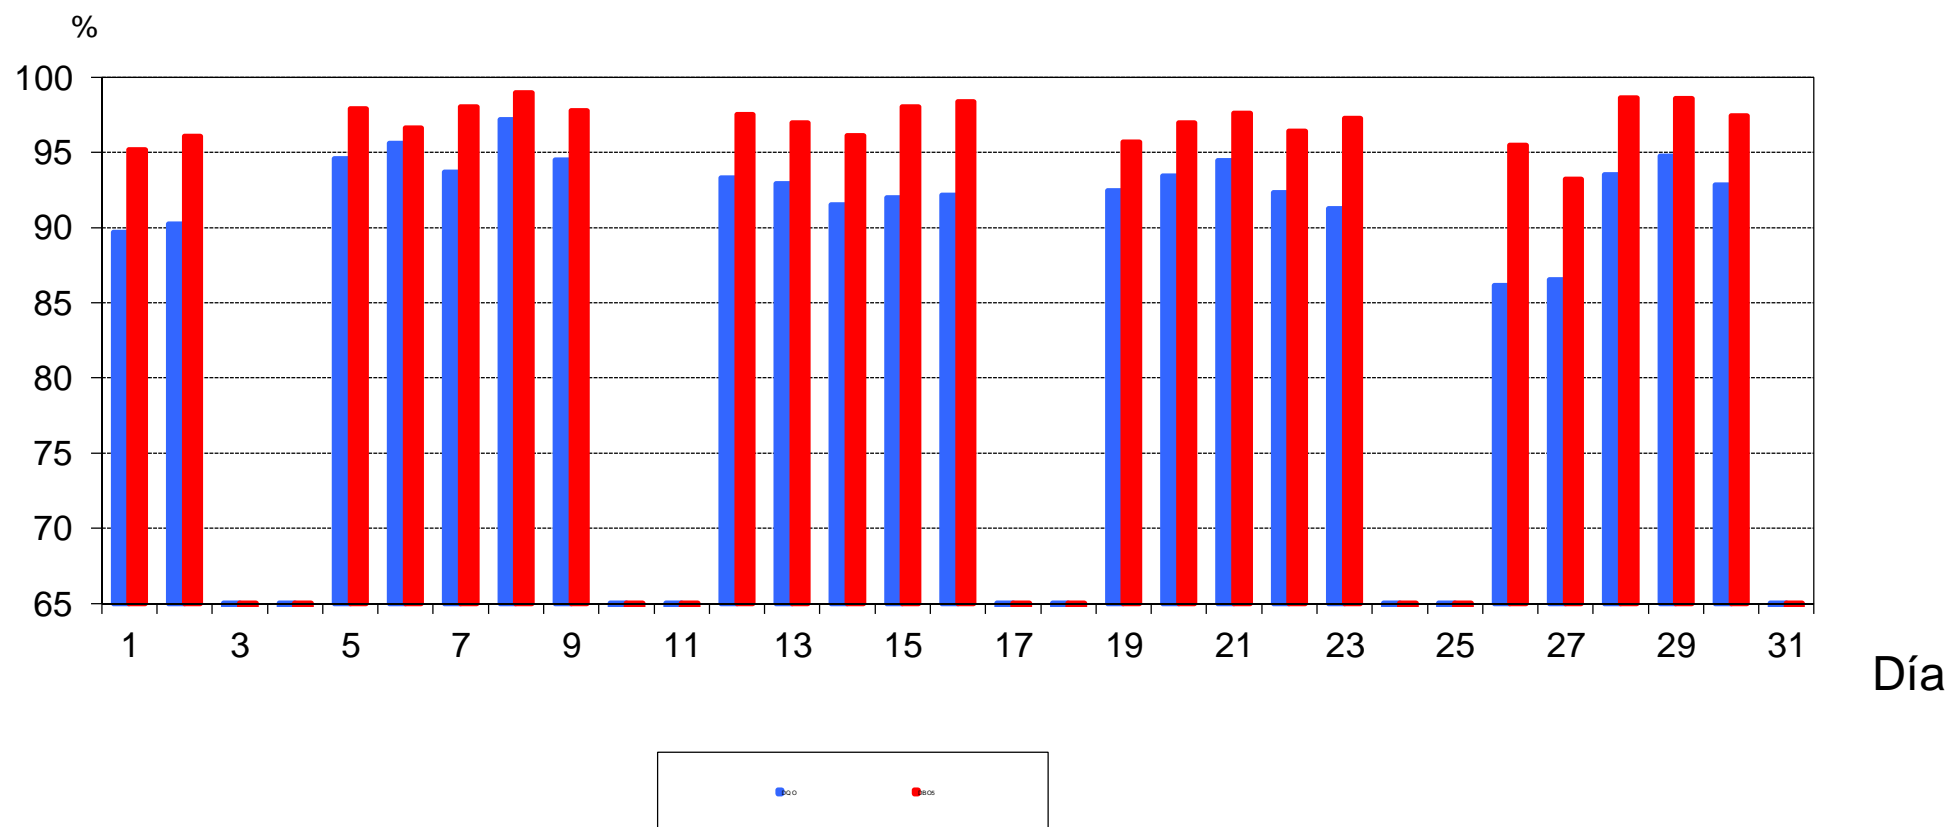

	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	4.207	7,8	315	83	7,6	32	2	90	98
2	3.525	7,8	390	120	7,4	28	1	93	99
3	5.530								
4	6.580								
5	3.501	7,5	273	180	6,9	31	8	89	96
6	3.478	7,6	313	140	7,1	34	10	89	93
7	3.946	7,6	298	114	7,7	22	3	93	98
8	4.113	7,5	256	75	7,2	30	2	88	97
9	3.240	7,5	213	81	7,0	27	1	88	99
10	3.482								
11	3.750								
12	3.483	7,5	704	260	7,4	34	8	95	97
13	3.513	7,6	381	180	7,6	25	7	93	96
14	4.585	7,4	448	168	6,9	26	1	94	99
15	3.390	7,6	369	99	7,1	27	1	93	99
16	4.506	7,7	270	131	7,7	30	2	89	98
17	5.096								
18	3.751								
19	3.567	7,6	364	180	7,1	30	9	92	95
20	3.644	7,7	466	440	7,8	30	7	94	98
21	3.575	7,8	283	174	7,2	24	3	91	98
22	3.446	7,7	290	124	7,1	31	5	89	96
23	5.778	7,7	305	110	7,6	27	5	91	95
24	4.116								
25	3.250								
26	5.611	7,5	305	180	7,3	49	14	84	92
27	4.197	7,6	325	160	7,8	35	9	89	94
28	4.266	7,7	228	106	7,9	40	4	82	96
29	3.944	7,5	309	143	7,2	32	2	90	98
30	3.885	7,2	303	148	6,9	31	2	90	99
31	4.015								
MED	4.096	7,6	337	154	7,3	31	5	90	97
MIN	3.240	7,2	213	75	6,9	22	1	82	92
MAX	6.580	7,8	704	440	7,9	49	14	95	99
TOTAL	126.970	-	-	-	-	-	-	-	-

## Rendimientos EDAR La Barrosa - Marzo'17

