aqualia

E.D.A.R. El Torno

chiclana natural

ene.-19

	Caudal	AGUA BRUTA				AGUA TRATADA				REND. ELIMINACION		
	entrada	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	S.Susp.	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	S.Susp.	D.Q.O.	D.B.O.5	S.Susp.
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	%	%	%
1	6.910											
2	8.414	7,4	142	43	48	7,7	15	5	5	89	88	89
3	8.465	7,6	626	133	212	7,5	48	9	48	92	93	77
4	8.444											
5	8.724											
6	6.854											
7	8.064	7,6	684	148	244	7,5	36	10	6	95	93	98
8	8.648	7,7	697	280	216	7,6	41	7	9	94	98	96
9	8.368	7,1	924	460	284	7,2	35	5	3	96	99	99
10	8.475	7,5	633	203	204	7,1	31	6	8	95	97	96
11	8.367											
12	7.940											
13	7.844	7,3	582	280	224	7,2	45	8	6	92	97	97
14	8.432	7,4	561	200	160	7,3	41	13	24	93	94	85
15	8.351	7,6	667	188	256	7,4	44	6	21	93	97	92
16	8.342	7,5	712	156	244	7,5	34	11	17	95	93	93
17	8.366	7,5	654	221	248	7,4	54	10	2	92	95	99
18	10.443											
19	9.674											
20	7.841	7,3	676	320	316	7,4	36	8	6	95	98	98
21	8.696	7,3	749	360	176	7,2	44	7	3	94	98	98
22	8.552	7,5	752	225	200	7,5	41	1	13	95	100	94
23	8.715	7,6	714	235	192	7,5	38	9	2	95	96	99
24	8.683	7,4	622	162	128	7,3	38	6	3	94	96	98
25	8.401											
26	8.132											
27	7.995	7,5	483	280	128	7,4	67	11	13	86	96	90
28	8.438	7,5	857	480	260	7,5	54	11	23	94	98	91
29	8.236	7,7	659	213	180	7,6	40	5	22	94	98	88
30	9.360	7,4	1.161	330	1.324	7,5	46	3	17	96	99	99
31	10.795	7,5	767	202	340	7,7	40	5	15	95	98	96
MED	8.483	7,5	682	244	266	7,4	41	7	13	94	96	94
MIN	6.854	7,1	142	43	48	7,1	15	1	2	86	88	77
MAX	10.795	7,7	1.161	480	1.324	7,7	67	13	48	96	100	99
TOTAL	262.969	-	-	-		-	-	-		-		-

Rendimientos EDAR El Torno - Enero'19

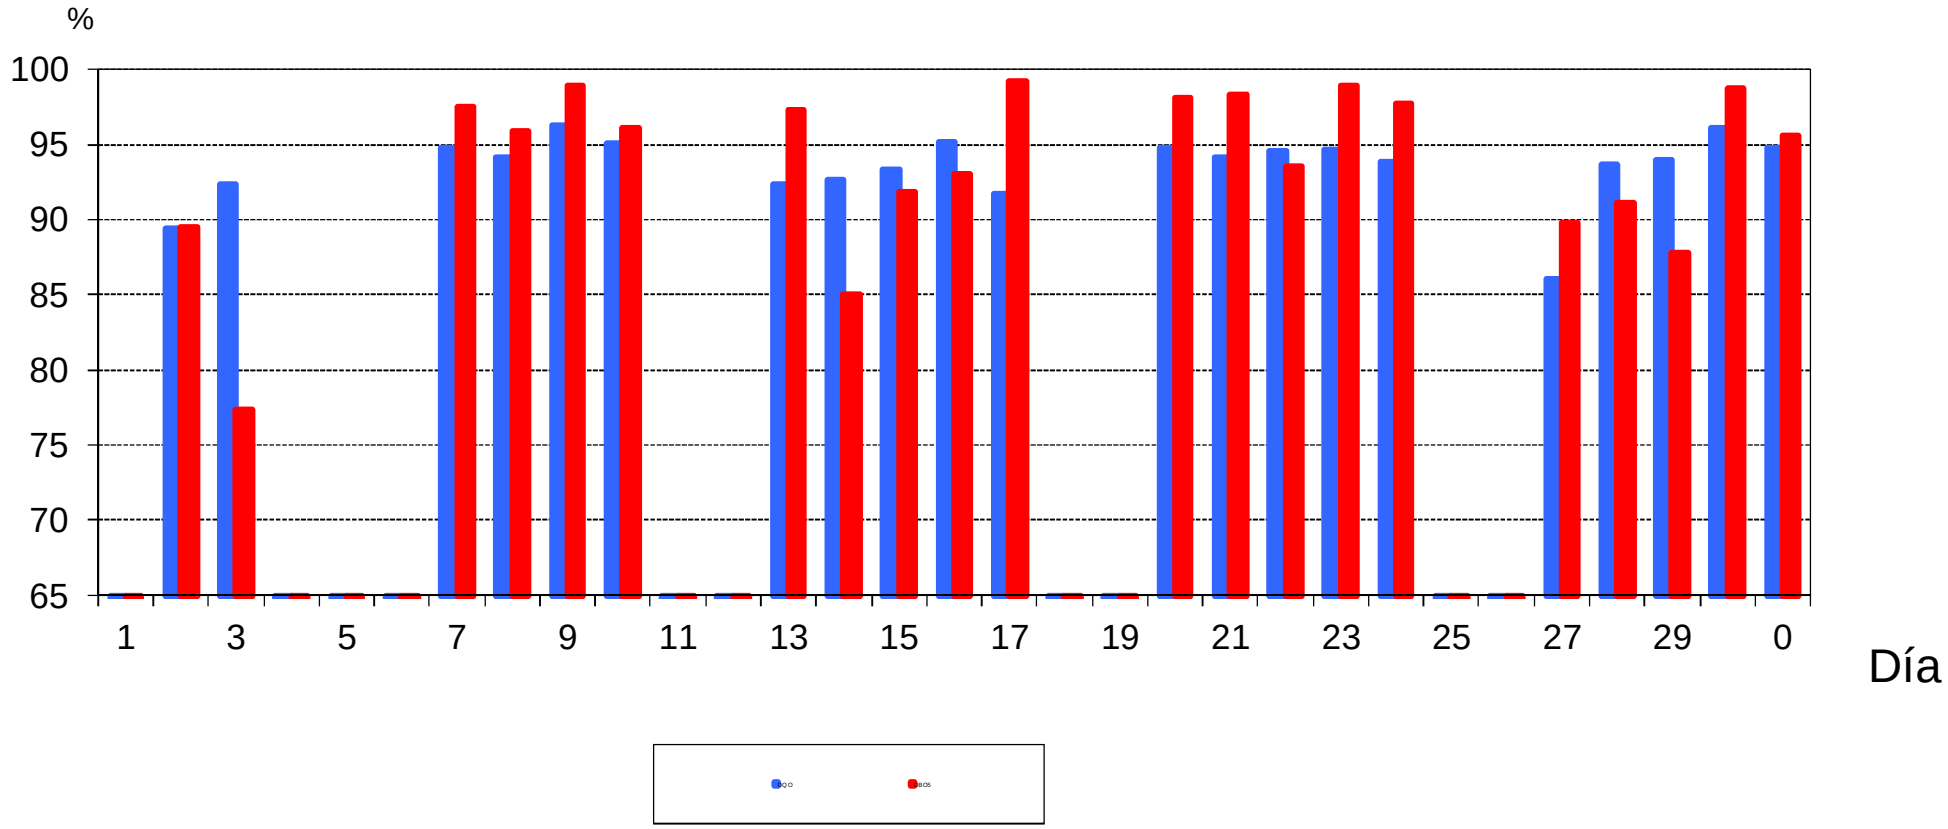

E.D.A.R. La Barrosa

ene-19

	Caudal	AGUA BRUTA				AGUA TRATADA				REND. ELIMINACION		
	entrada	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	S.Susp.	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	S.Susp.	D.Q.O.	D.B.O.5	S.Susp.
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	%	%	%
1	2.218											
2	2.422	7,4	420	160	411	7,0	15	5	4	96	97	99
3	2.634	7,4	564	104	320	7,4	15	3	11	97	97	97
4	2.491											
5	2.642											
6	2.408											
7	2.600	7,5	838	234	360	7,0	26	4	8	97	98	98
8	2.438	7,7	311	200	160	6,8	28	7	1	91	97	99
9	2.560	7,2	649	140	556	6,9	24	6	4	96	96	99
10	3.491	7,4	502	155	340	6,9	20	4	3	96	97	99
11	3.127											
12	2.666											
13	2.837	7,4	420	260	160	6,9	15	6	3	96	98	98
14	2.582	7,4	440	240	252	6,9	16	4	4	96	98	98
15	2.811	7,7	418	220	192	7,0	17	3	5	96	99	97
16	2.803	7,7	309	115	120	6,9	16	5	8	95	96	94
17	2.698	7,6	319	99	188	7,0	25	2	8	92	98	96
18	3.223											
19	4.308											
20	3.333	7,4	540	280	288	6,9	22	5	7	96	98	98
21	2.867	7,4	274	180	100	6,8	25	7	8	91	96	92
22	3.398	7,7	253	85	100	6,7	21	1	9	92	98	91
23	3.050	7,8	170	56	76	7,0	30	6	3	83	89	96
24	3.010	7,5	166	61	88	6,8	25	4	4	85	94	96
25	2.980											
26	2.933											
27	2.691	7,7	213	120	76	6,9	31	7	6	86	94	93
28	3.013	7,7	290	200	104	7,0	25	3	6	91	99	94
29	2.860	7,8	314	115	76	7,1	26	2	2	92	98	97
30	3.613	7,8	215	75	148	7,1	30	1	8	86	99	95
31	4.216	7,8	213	61	108	7,1	26	2	4	88	96	96
MED	2.933	7,6	373	150	201	7,0	23	4	6	92	97	96
MIN	2.218	7,2	166	56	76	6,7	15	1	1	83	89	91
MAX	4.308	7,8	838	280	556	7,4	31	7	11	97	99	99
TOTAL	90.917	-	-	-		-	-	-		-		-
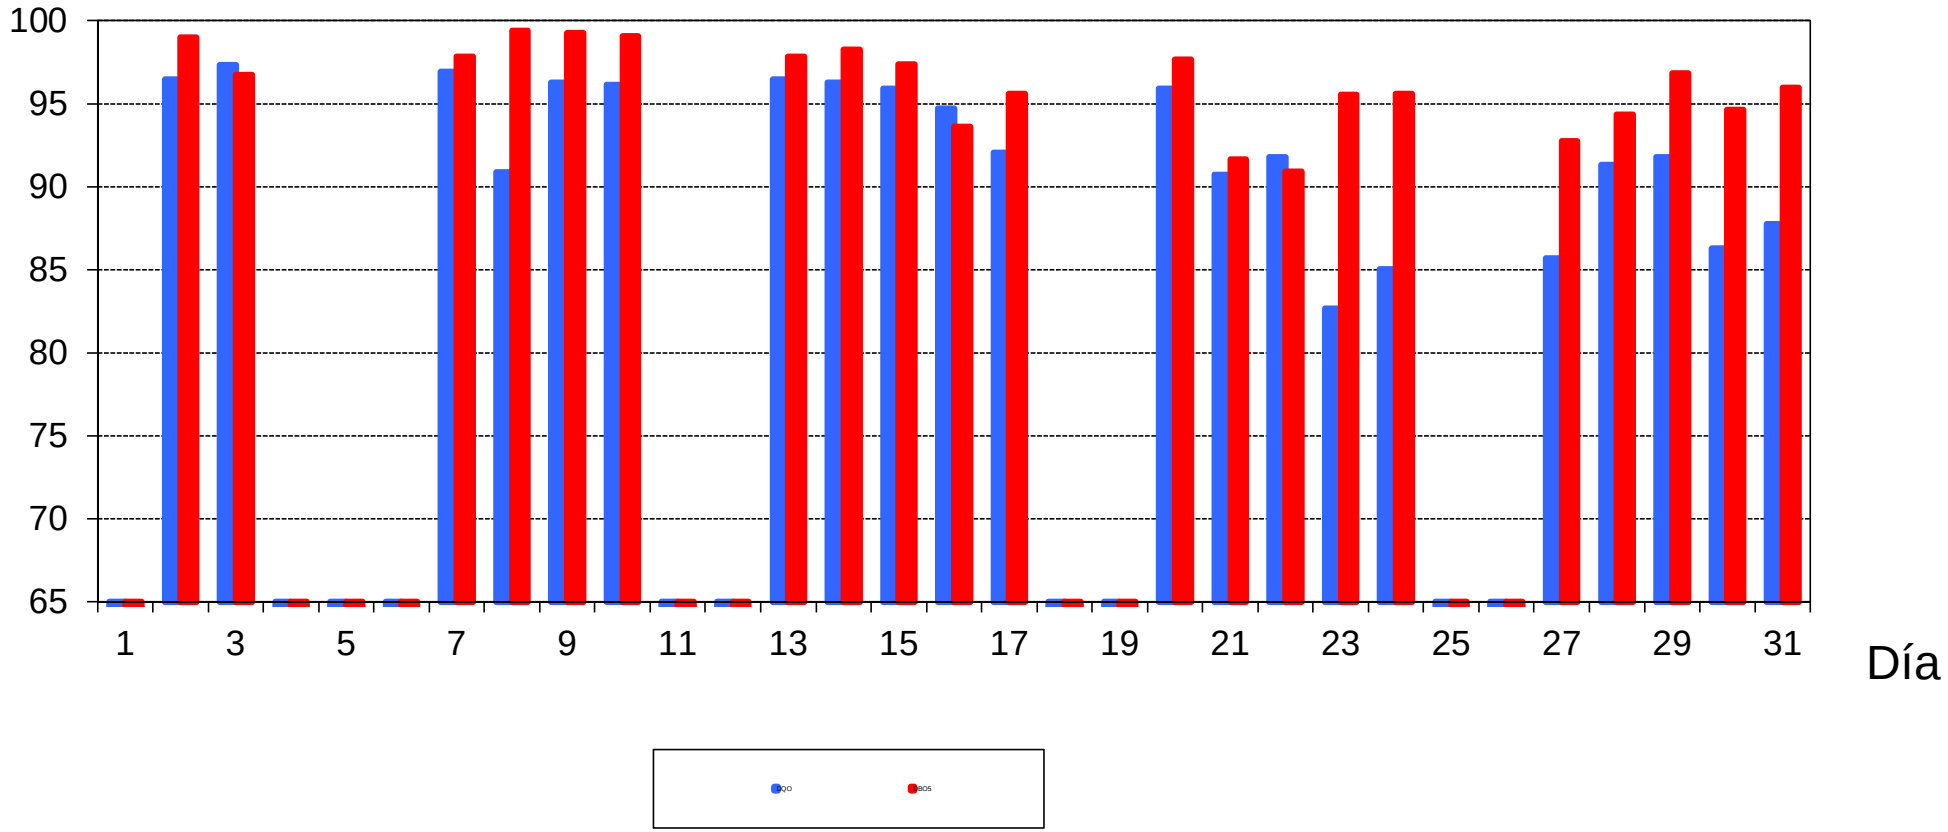
Rendimientos EDAR La Barrosa - Enero'19