


	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	8.834	7,5	512	259	7,9	36	4	93	98
2	7.579	7,1	380		8,4	15		96	
3	7.733	7,1	480		8,1	44		91	
4	8.503								
5	7.924								
6	7.766	7,3	473	300	7,7	39	10	92	97
7	8.542								
8	8.005	7,4	579	260	7,6	31	15	95	94
9	8.382	7,5	612	320	7,9	28	4	95	99
10	8.382	7,4	615	312	7,5	23	5	96	98
11	9.341								
12	8.201								
13	8.201	7,6	597	280	7,9	48	17	92	94
14	8.952	7,5	515	320	7,8	28	10	95	97
15	8.944	7,5	525	238	7,7	28	4	95	98
16	10.265	7,5	459	312	7,6	28	13	94	96
17	8.952	7,4	485	261	8,1	37	2	92	99
18	9.147								
19	8.971								
20	8.287	7,5	398	240	7,9	35	7	91	97
21	9.220	7,4	471	380	8,0	38	14	92	96
22	9.276	7,4	505	275	8,8	39	2	92	99
23	9.306	7,4	440	351	8,7	34	20	92	94
24	9.136	7,5	545	178	8,6	43	9	92	95
25	9.668								
26	8.961								
27	8.690	7,5	496	240	8,7	35	9	93	96
28	9.055	7,5	739	460	8,9	31	12	96	97
29	9.013	7,7	456	279	8,2	31	2	93	99
30	9.000	7,6	402	236	8,6	33	10	92	96
31									
MED	8.741	7,4	509	290	8,1	34	9	93	97
MIN	7.579	7,1	380	178	7,5	15	2	91	94
MAX	10.265	7,7	739	460	8,9	48	20	96	99
TOTAL	262.235	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR El Torno - Septiembre'15

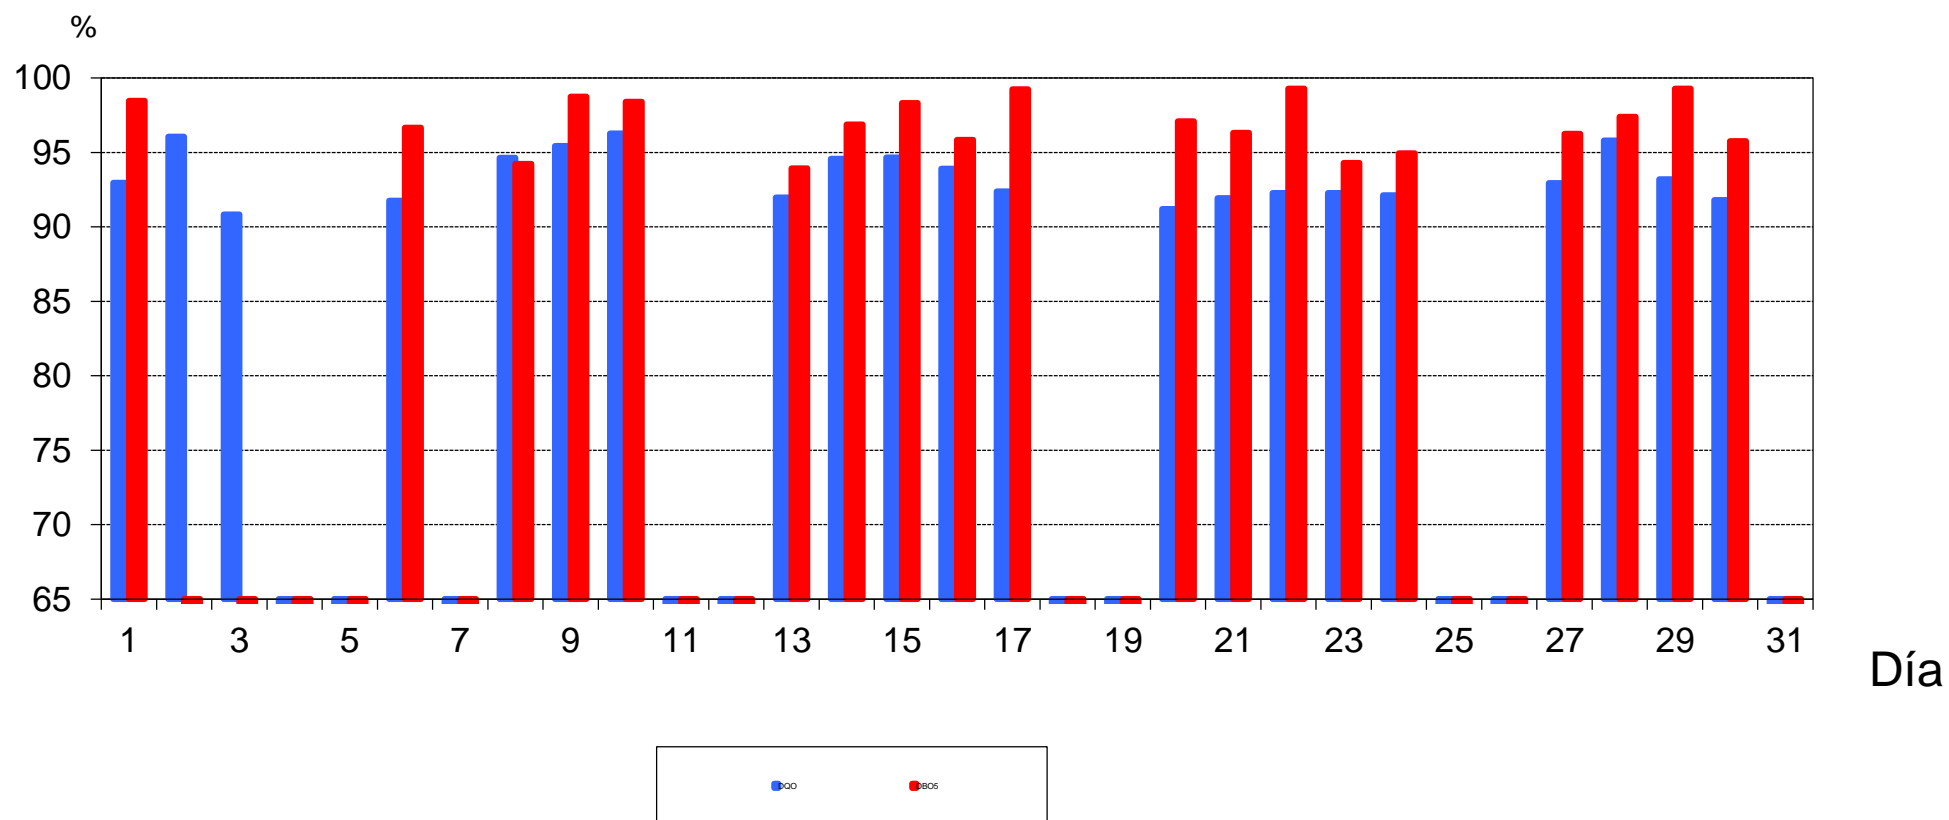

	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	7.728	7,7	479	211	7,7	42	2	91	99
2	8.652	7,3	392		7,4	16		96	
3	8.425	7,5	519		7,5	24		95	
4	8.742								
5	8.024								
6	8.837	8,1	551	320	7,3	36	14	93	96
7	7.639								
8	7.449	7,6	654	300	7,2	29	9	96	97
9	7.377	7,7	598	300	7,8	27	3	95	99
10	7.095	7,7	514	274	7,5	28	9	95	97
11	5.592								
12	5.004								
13	5.004	7,9	494	320	7,5	45	14	91	96
14	6.789	7,7	579	340	6,8	23	5	96	98
15	5.580	7,6	497	252	7,8	29	2	94	99
16	5.994	7,5	400	274	7,7	27	14	93	95
17	4.864	7,6	416	194	7,6	31	1	93	99
18	5.849								
19	6.111								
20	6.967	7,8	746	360	7,2	32	10	96	97
21	5.971	7,5	518	360	7,8	29	10	94	97
22	4.693	7,5	687	379	7,4	32	3	95	99
23	4.188	7,5	468	285	7,2	34	4	93	99
24	4.376	7,5	448	229	7,8	34	3	92	99
25	4.428								
26	4.652								
27	5.143	7,6	390	280	7,4	41	13	89	95
28	8.184	7,6	430	300	7,8	65	15	85	95
29	8.274	7,8	538	211	7,2	81	4	85	98
30	7.312	7,5	428	281	7,5	63	10	85	97
31	#¡REF!								
MED	#¡REF!	7,6	512	288	7,5	37	8	93	97
MIN	#¡REF!	7,3	390	194	6,8	16	1	85	95
MAX	#¡REF!	8,1	746	379	7,8	81	15	96	99
TOTAL	#¡REF!	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR La Barrosa - Septiembre'15

