


	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	11.689	7,2	1.001	457	7,7	91	19	91	96
2	10.781	7,4	968	414	7,5	109	26	89	94
3	11.836	7,4	1.092	458	7,3	113	28	90	94
4	11.086								
5	10.454								
6	10.328	6,9	1.010	360	7,4	117	16	88	96
7	11.220	7,3	910	340	7,5	101	9	89	97
8	10.835	7,3	786	244	7,4	119	15	85	94
9	10.590	7,2	745	272	7,3	111	19	85	93
10	11.846	7,3	844	406	7,4	104	5	88	99
11	11.444								
12	10.751								
13	10.248	7,2	678	360	7,3	101	10	85	97
14	11.484	7,2	910	320	7,5	114	26	87	92
15	11.701	7,3	918	379	7,4	114	32	88	92
16	10.994	7,1	918	386	7,6	108	17	88	96
17	10.223	7,0	943	514	7,6	113	10	88	98
18	10.431								
19	9.897								
20	9.283	7,0	902	420	7,6	119	20	87	95
21	10.163	7,4	728	340	7,8	116	26	84	92
22	9.805	7,4	935	329	7,7	111	16	88	95
23	10.007	7,4	678	275	7,9	113	16	83	94
24	9.829	7,2	827	231	7,5	111	8	87	97
25	9.899								
26	10.308								
27	8.802	7,3	712	240	7,3	116	16	84	93
28	9.239	7,1	1.026	360	7,3	117	17	89	95
29	9.588	7,3	629	390	7,5	86	26	86	93
30	9.061	7,2	1.043	433	7,4	117	32	89	93
MED	10.461	7,2	873	360	7,5	110	19	87	95
MIN	8.802	6,9	629	231	7,3	86	5	83	92
MAX	11.846	7,4	1.092	514	7,9	119	32	91	99
TOTAL	313.820	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR El Torno - Junio'10

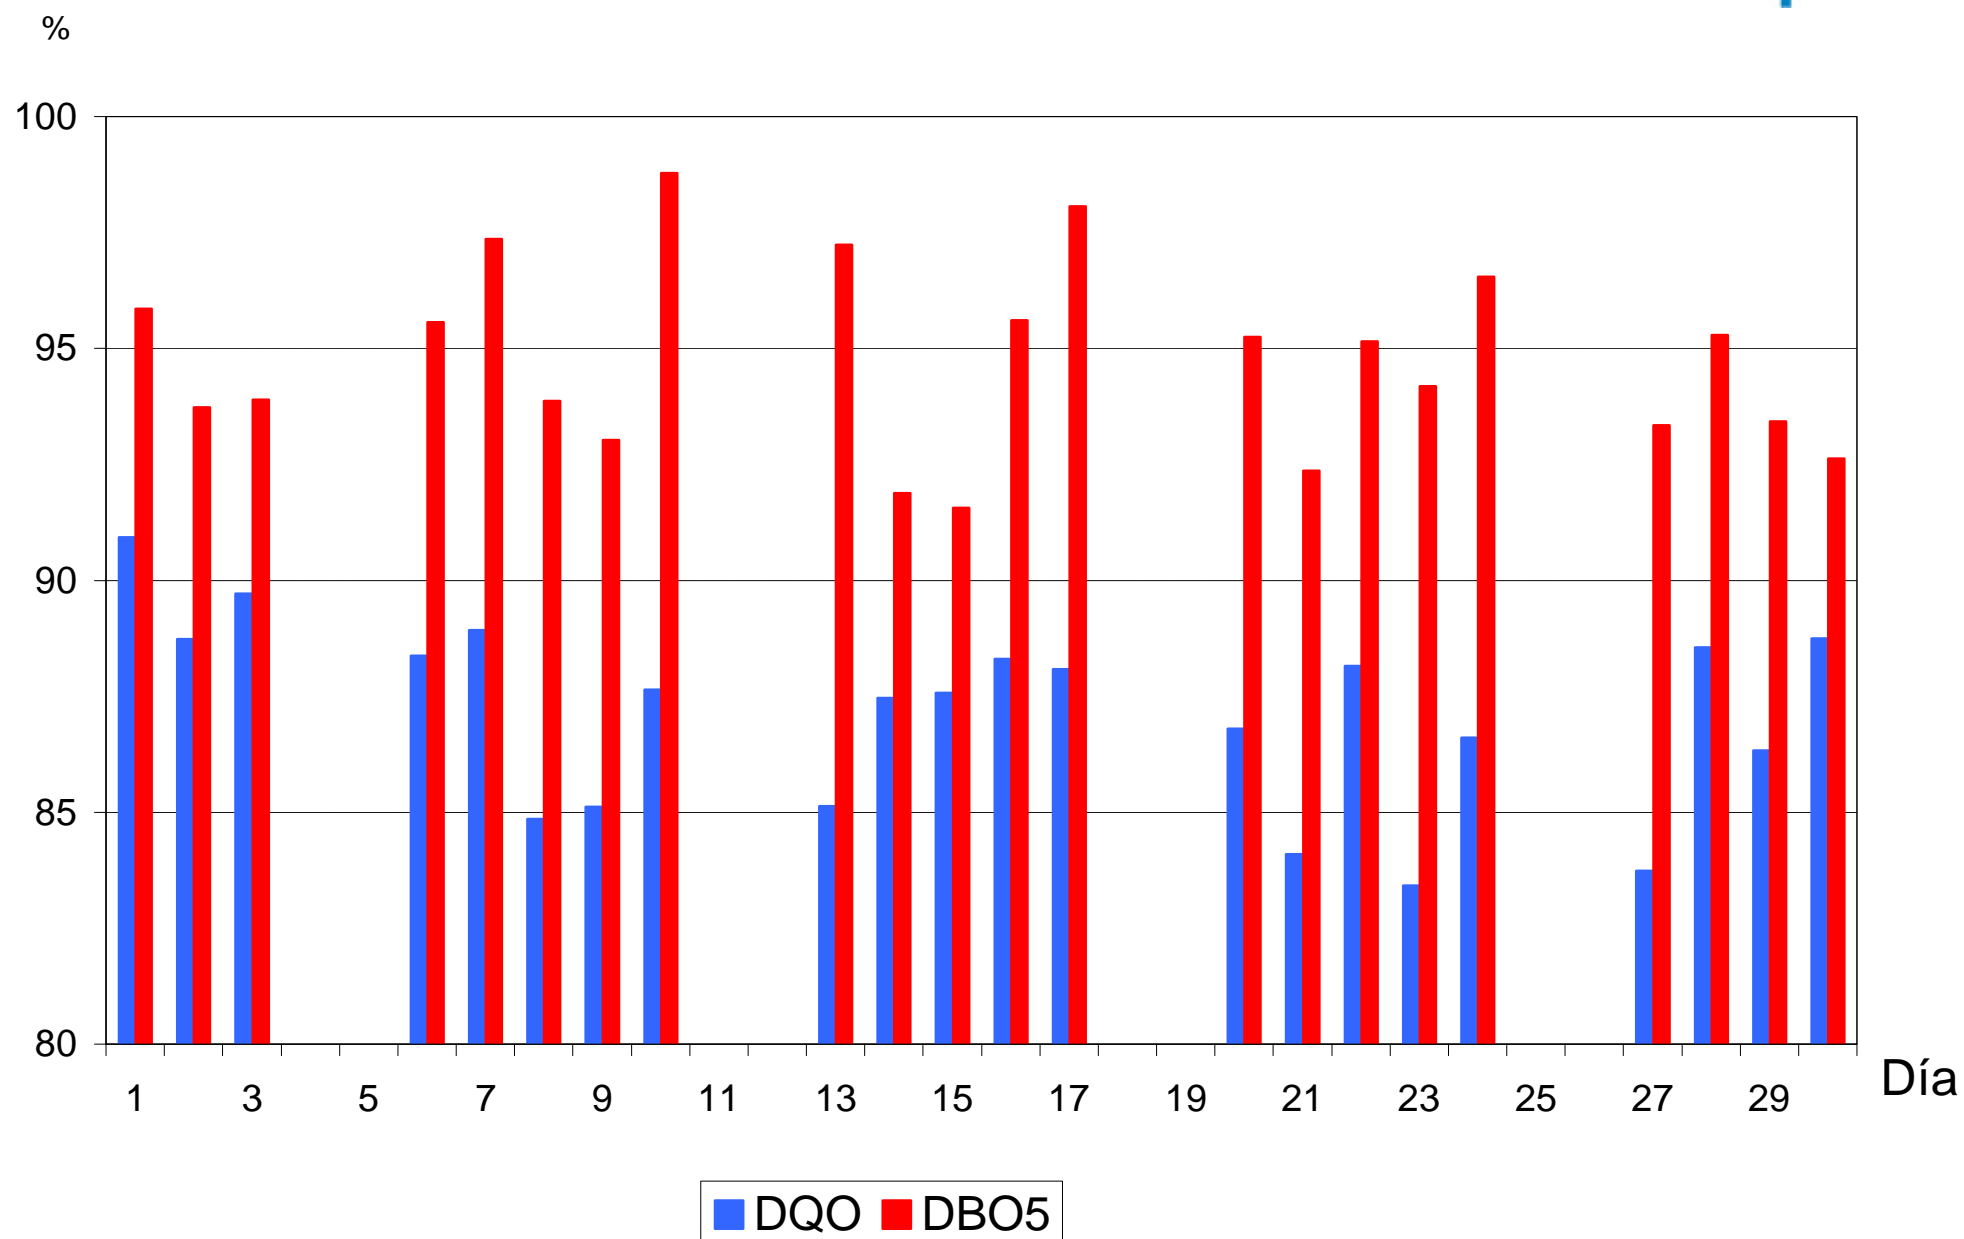

	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	7.178	7,6	861	325	7,7	103	17	88	95
2	7.052	7,3	761	322	7,4	99	20	87	94
3	7.569	7,4	877	325	7,1	100	18	89	94
4	7.479								
5	8.591								
6	7.080	7,3	885	340	7,2	105	9	88	97
7	5.715	7,3	844	320	7,5	102	6	88	98
8	5.882	7,3	695	250	7,2	90	7	87	97
9	8.083	7,1	513	192	7,2	79	10	85	95
10	6.335	7,3	803	375	7,5	83	14	90	96
11	6.194								
12	7.382								
13	6.392	7,5	670	400	7,5	101	11	85	97
14	5.541	7,3	827	380	7,3	98	8	88	98
15	6.473	7,4	885	381	7,3	103	9	88	98
16	6.496	7,4	703	322	7,4	103	8	85	97
17	6.391	7,4	736	383	7,0	88	7	88	98
18	7.037								
19	7.967								
20	7.892	7,5	836	300	7,3	106	18	87	94
21	6.907	7,4	695	400	7,8	105	13	85	97
22	6.970	7,5	794	356	7,7	97	16	88	96
23	6.197	7,6	637	270	7,6	110	17	83	94
24	7.082	7,4	786	313	7,4	101	11	87	96
25	7.356								
26	8.372								
27	7.930	7,4	753	260	7,2	115	15	85	94
28	6.551	7,2	885	240	7,3	120	11	86	95
29	6.861	7,2	712	335	7,3	103	22	86	93
30	6.395	7,2	869	394	7,2	103	18	88	95
MED	6.978	7,4	774	326	7,4	101	13	87	96
MIN	8.591	7,1	513	192	7,0	79	6	83	93
MAX	5.541	7,6	885	400	7,8	120	22	90	98
TOTAL	209.350	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR La Barrosa - Junio'10

