


	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	10.086	7,4	894	480	7,6	88	20	90	96
2	10.688	7,4	935	443	7,5	90	3	90	99
3	9.970	7,3	952	250	7,6	86	13	91	95
4	9.714	7,3	976	300	7,5	84	3	91	99
5	10.095								
6	7.786								
7	8.257	7,2	1.010	500	7,3	103	22	90	96
8	9.476	7,3	877	360	7,4	104	13	88	96
9	9.615	7,3	761	200	7,4	101	23	87	89
10	9.164	7,3	736	300	7,4	93	6	87	98
11	10.502	7,4	910	221	7,4	99	9	89	96
12	10.223								
13	9.369								
14	8.965								
15	10.256	7,3	960	260	7,4	106	14	89	95
16	10.346	7,4	836	200	7,4	88	19	90	91
17	10.299	7,2	695	240	7,3	81	5	88	98
18	9.761	7,4	918	290	7,4	109	10	88	97
19	9.814								
20	8.964								
21	9.164	7,4	910	360	7,2	106	20	88	94
22	9.469	7,3	943	200	7,5	88	16	91	92
23	8.996	7,4	885	360	7,5	83	14	91	96
24	9.399	7,4	1.010	200	7,5	109	14	89	93
25	8.954	7,3	894	257	7,4	93	6	90	98
26	9.025								
27	9.257								
28	8.064	7,3	1.001	460	7,6	106	7	89	98
29	8.621	7,3	1.026	440	7,5	104	11	90	98
30	10.278	7,3	1.018	371	7,4	99	16	90	96
31	9.636	7,3	819	275	7,4	99	13	88	95
MED	9.491	7,3	908	317	7,4	96	13	89	96
MIN	7.786	7,2	695	200	7,2	81	3	87	89
MAX	10.688	7,4	1.026	500	7,6	109	23	91	99
TOTAL	294.208	-	-	-	-	-	-	-	-



## Rendimientos EDAR El Torno - Agosto'11



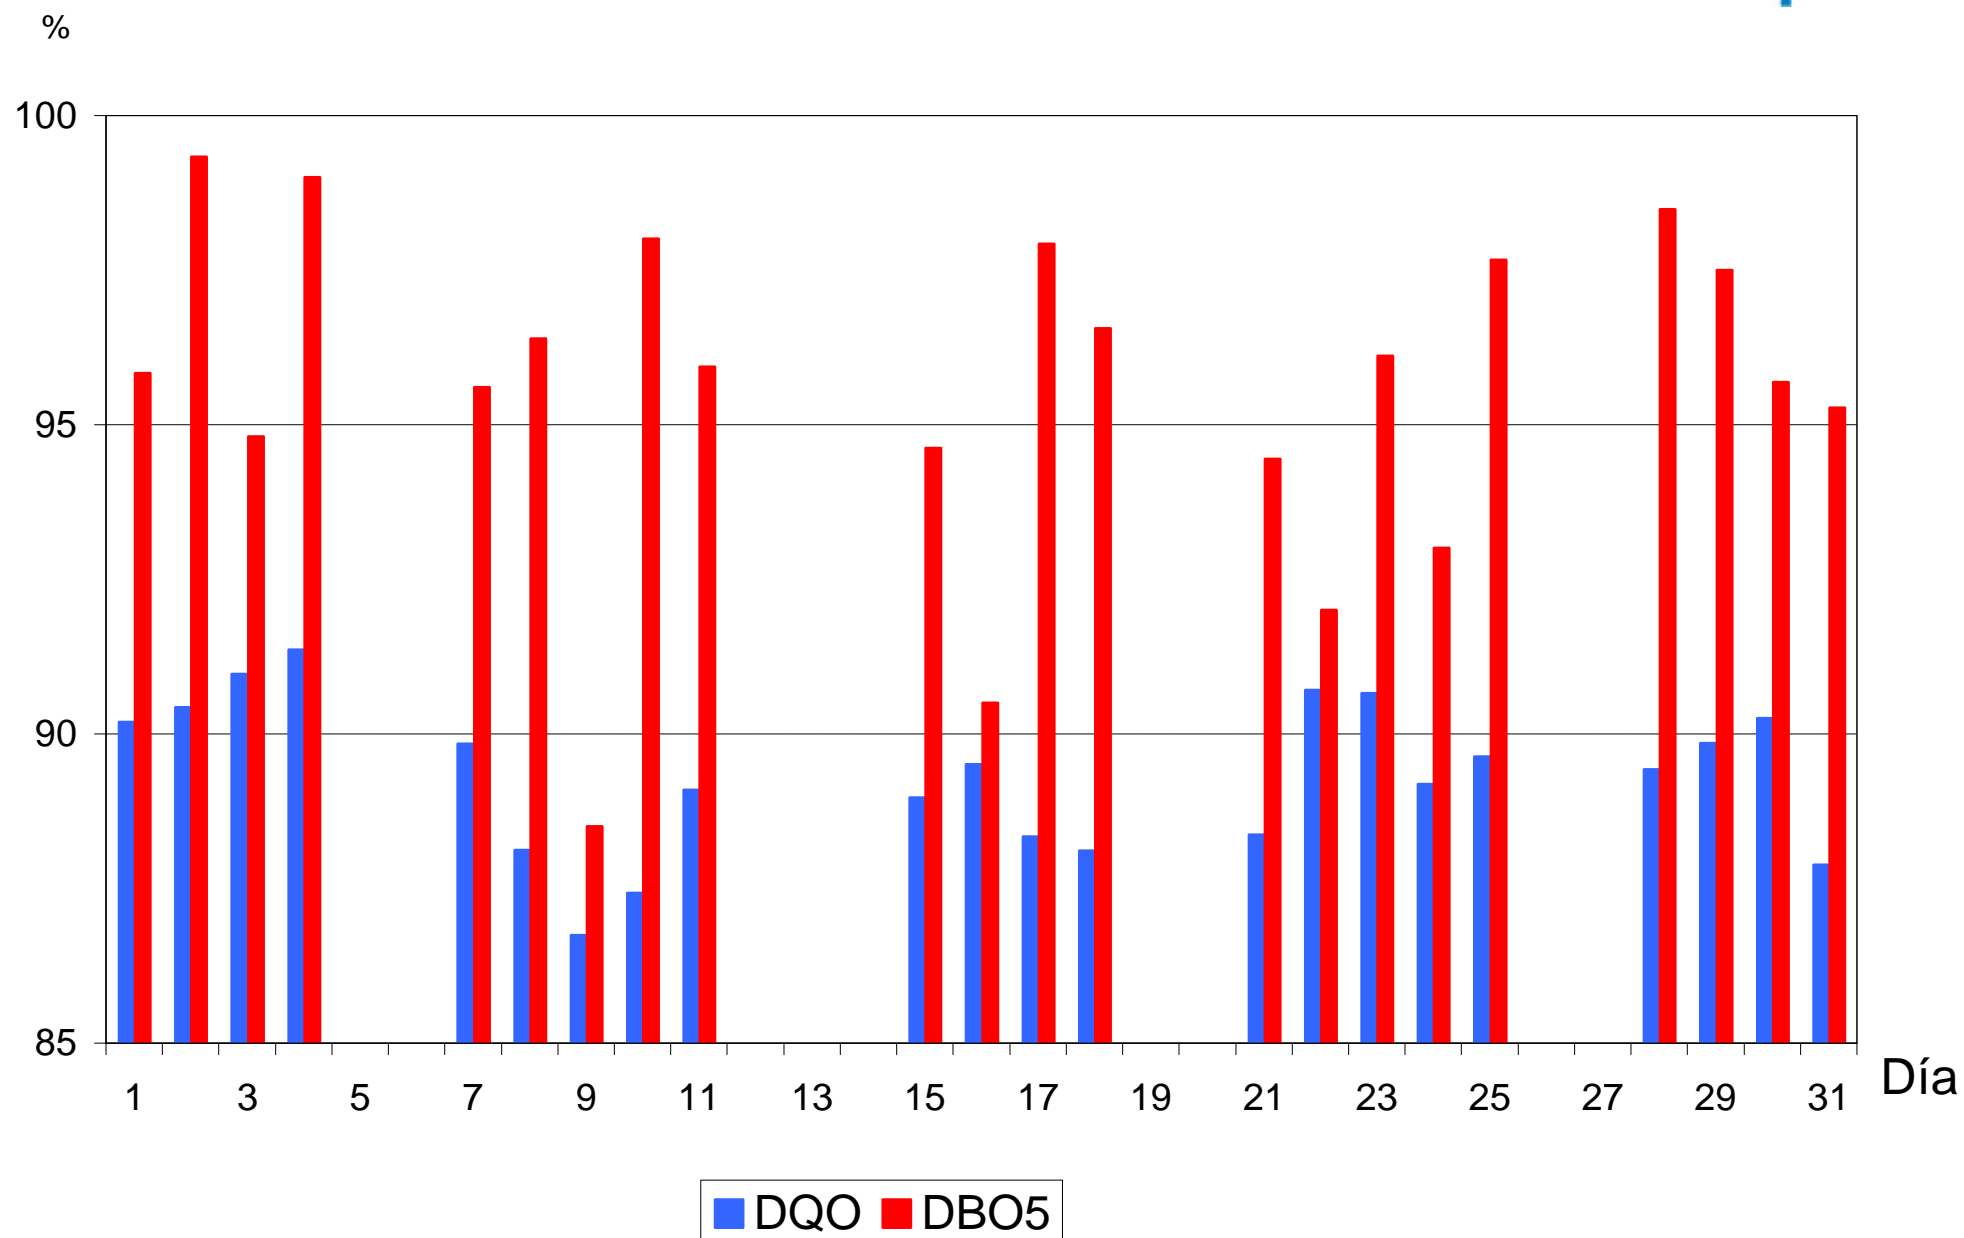

	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	11.328	7,5	811	320	7,3	106	18	87	95
2	12.130	7,5	819	431	7,3	90	12	89	97
3	12.059	7,4	761	267	7,2	102	14	87	95
4	12.417	7,4	935	364	7,3	95	11	90	97
5	12.627								
6	12.845								
7	12.532	7,4	803	320	7,4	85	19	89	94
8	12.017	7,4	902	340	7,4	84	9	91	97
9	13.050	7,3	976	364	7,4	103	21	89	94
10	12.686	7,4	894	250	7,3	88	6	90	98
11	12.751	7,3	952	250	7,6	102	10	89	96
12	13.019								
13	13.170								
14	12.618								
15	11.997	7,4	927	440	7,4	97	12	90	97
16	12.312	7,4	935	300	7,6	91	16	90	95
17	12.690	7,3	927	421	7,2	106	9	89	98
18	12.252	7,5	918	400	7,5	90	14	90	97
19	12.860								
20	12.665								
21	12.096	7,2	827	320	7,2	105	16	87	95
22	12.718	7,6	943	257	7,5	105	13	89	95
23	12.376	7,5	952	440	7,4	96	21	90	95
24	12.275	7,5	794	256	7,7	103	6	87	98
25	12.028	7,6	952	279	7,4	108	5	89	98
26	12.325								
27	12.509								
28	12.416	7,5	844	340	7,9	95	18	89	95
29	11.381	7,5	836	320	7,7	98	16	88	95
30	10.953	7,4	894	286	7,7	101	4	89	98
31	10.514	7,3	927	321	7,6	91	5	90	98
MED	12.310	7,4	888	331	7,4	97	12	89	96
MIN	10.514	7,2	761	250	7,2	84	4	87	94
MAX	13.170	7,6	976	440	7,9	108	21	91	98
TOTAL	381.616	-	-	-	-	-	-	-	-



## Rendimientos EDAR La Barrosa - Agosto'11

