


	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	8.007								
2	7.572	7,3	890	380	7,6	59	11	93	97
3	8.531	7,1	793	400	7,4	69	5	91	99
4	8.645	7,1	823	381	7,6	65	4	92	99
5	8.756	6,9	496	310	7,7	65	8	87	97
6	8.894	7,3	637	380	7,2	77	7	88	98
7	9.572								
8	9.243								
9	8.362	7,2	957	420	7,8	46	10	95	98
10	9.250	6,8	897	340	7,6	43	20	95	94
11	9.701	7,4	897	349	7,4	53	7	94	98
12	9.300	7,4	934	391	7,5	74	8	92	98
13	9.468	7,3	786	310	7,5	63	7	92	98
14	9.432								
15	9.267								
16	7.952	7,2	823	320	7,5	68	19	92	94
17	8.679	7,1	927	380	7,3	81	10	91	97
18	8.786	7,3	838	430	7,5	60	8	93	98
19	9.508	7,3	577	309	7,4	52	9	91	97
20	9.499	7,2	919	304	7,4	92	7	90	98
21	8.660								
22	8.224								
23	8.347	7,5	830	460	7,6	59	27	93	94
24	9.154	7,5	741	360	7,6	65	34	91	91
25	9.145	7,3	800	386	7,5	83	4	90	99
26	11.141	7,2	711	267	7,1	84	8	88	97
27	10.630	7,3	748	304	7,1	78	7	90	98
28	11.137								
29	10.843								
30	9.791	7,2	830	340	7,3	145	35	83	90
MED	9.183	7,2	803	358	7,4	71	12	91	97
MIN	7.572	6,8	496	267	7,1	43	4	83	90
MAX	11.141	7,5	957	460	7,8	145	35	95	99
TOTAL	275.496	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR El Torno - Septiembre'12

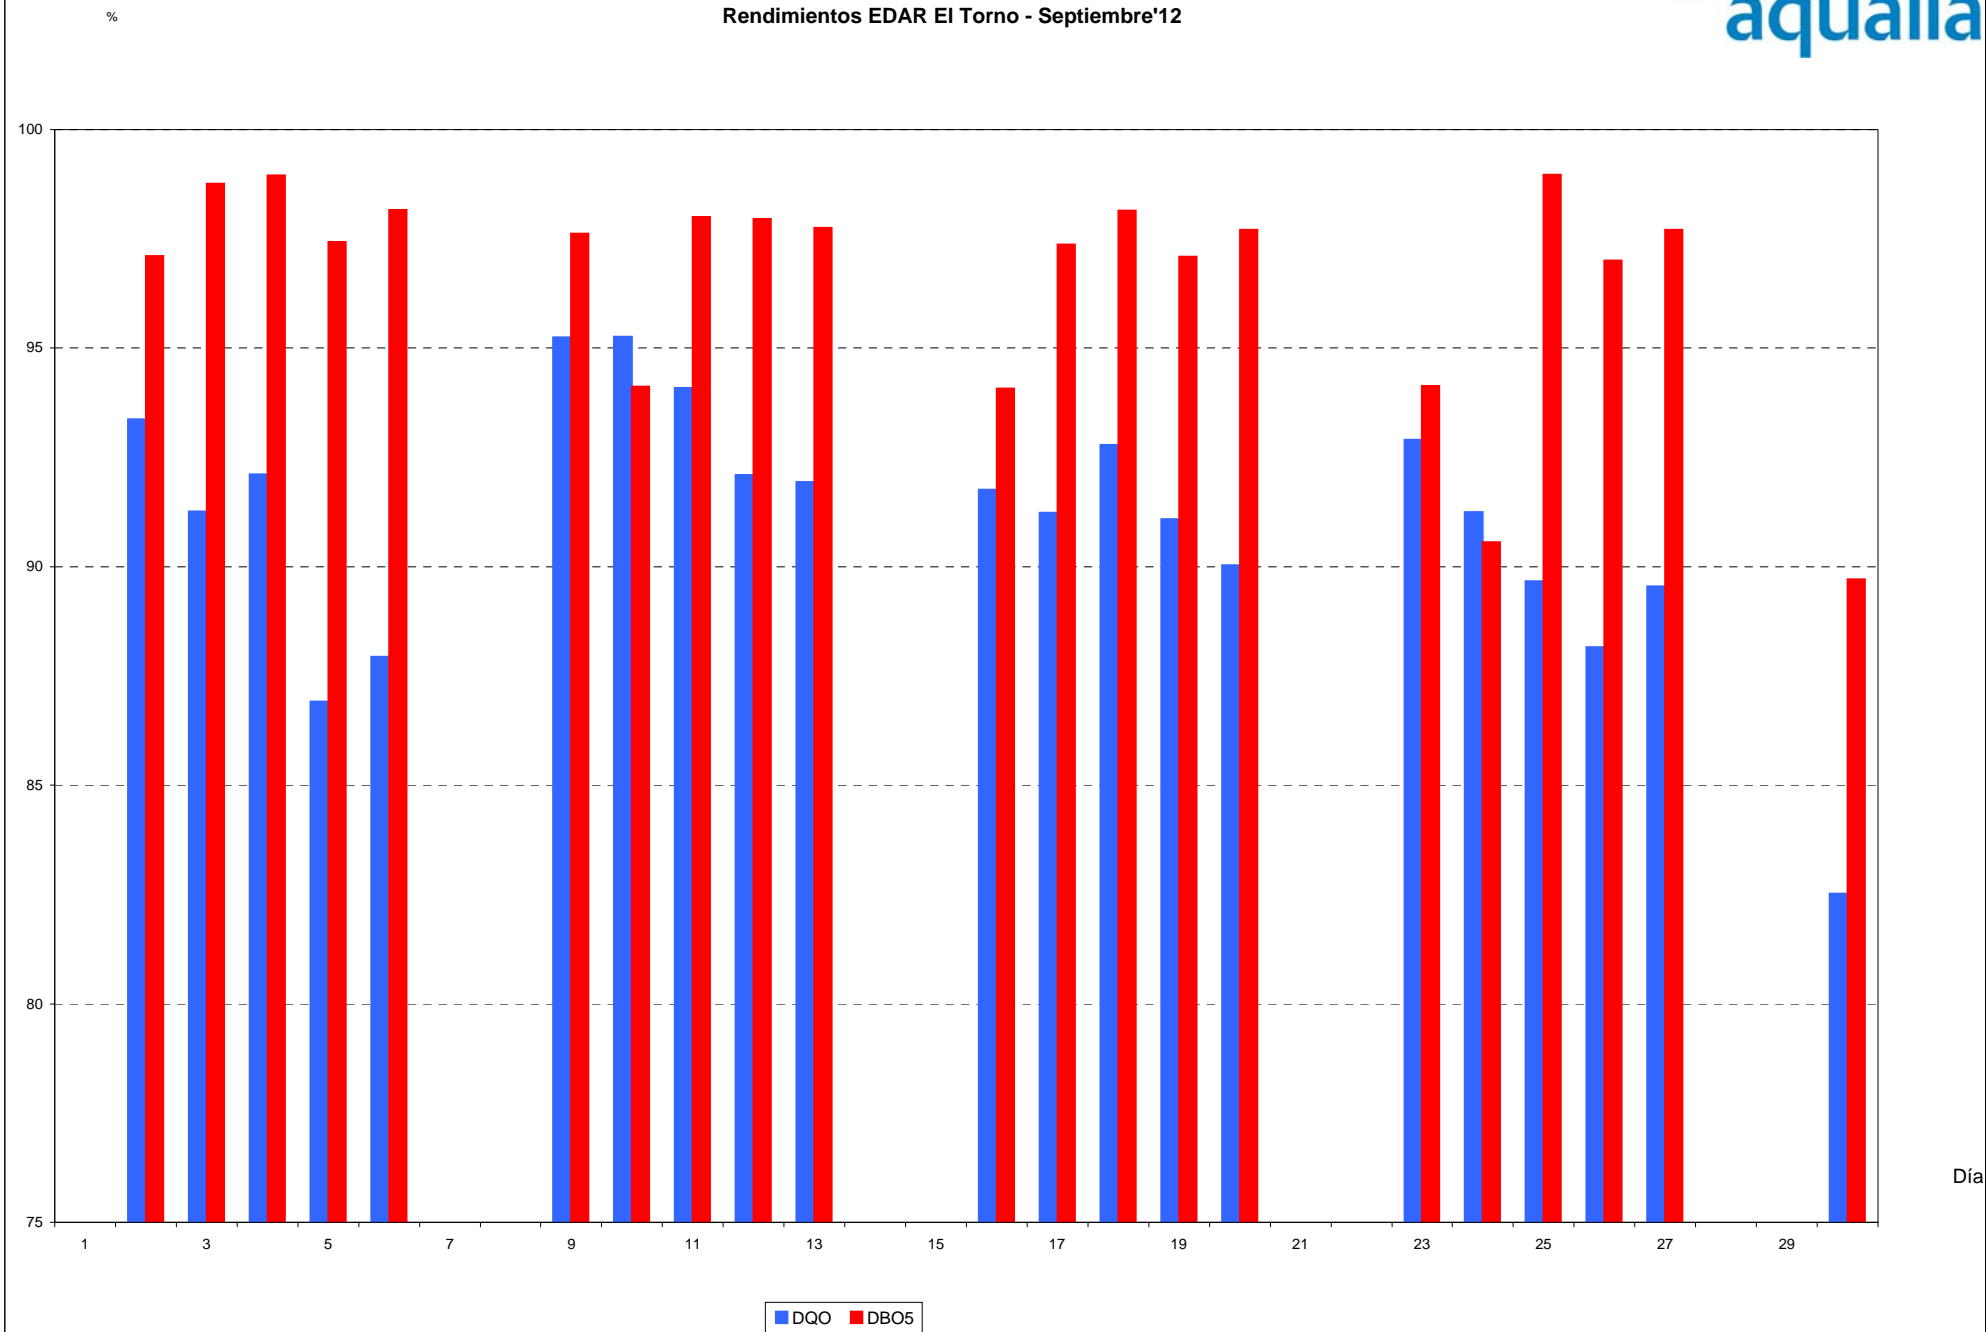

	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	8.704								
2	8.337	7,0	764	260	8,0	84	7	89	97
3	7.433	6,9	734	320	7,6	55	8	92	98
4	7.426	7,6	719	283	7,5	55	4	92	99
5	7.697	7,5	719	358				100	100
6	7.535	7,7	808	394	7,7	58	6	93	98
7	7.917								
8	8.041								
9	7.399	7,4	786	360	7,9	65	16	92	96
10	7.269	7,7	764	340	8,0	49	12	94	96
11	7.080	7,5	674	260	7,8	70	6	90	98
12	6.644	7,5	741	275	7,8	62	6	92	98
13	6.962	7,6	935	415	7,3	59	6	94	99
14	7.155								
15	7.693								
16	7.155	7,6	786	380	7,1	70	8	91	98
17	7.208	7,6	749	260	7,4	62	7	92	97
18	6.861	7,7	749	373	7,9	70	8	91	98
19	6.865	7,6	712	224	7,8	55	4	92	98
20	6.570	7,6	786	222	7,2	85	6	89	97
21	6.726								
22	7.159								
23	6.671	7,8	779	400	8,2	61	13	92	97
24	6.184	7,7	667	380	7,8	55	9	92	98
25	6.489	6,5	779	280	7,5	51	6	93	98
26	8.445	6,8	764	166	7,3	57	6	93	96
27	10.334	7,3	764	222	6,9	64	6	92	97
28	10.579								
29	8.710								
30	6.580	7,1	689	260	7,7	82	12	88	95
MED	7.528	7,4	756	306	7,6	64	8	92	97
MIN	6.184	6,5	667	166	6,9	49	4	88	95
MAX	10.579	7,8	935	415	8,2	85	16	100	100
TOTAL	225.828	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR La Barrosa - Septiembre'12

