



	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	7.715	7,4	942	320	7,3	84	13	91	96
2	8.119	7,1	897	320	7,2	89	7	90	98
3	8.573	7,2	726	189	7,3	74	7	90	96
4	8.747	7,3	905	314	7,5	77	9	92	97
5	8.766	7,4	592	185	7,2	84	4	86	98
6	8.443								
7	8.756								
8	7.902	7,2	719	320	7,3	93	13	87	96
9	8.629	7,1	622	280	7,4	84	4	86	99
10	8.487	7,4	600	140	7,5	84	6	86	96
11	8.496	7,0	852	209	7,4	84	7	90	97
12	8.455	7,0	771	177	7,4	163	7	79	96
13	8.383								
14	8.194								
15	7.481	7,1	711	360	7,7	80	3	89	99
16	8.785	6,9	949	440	7,3	92	11	90	98
17	8.622	7,2	934	309	7,4	83	7	91	98
18	8.670	7,1	1.053	398	7,3	104	7	90	98
19	8.701	7,1	771	226	7,5	78	7	90	97
20	8.849								
21	8.801								
22	7.787	7,1	830	300	7,8	66	5	92	98
23	8.801	7,3	674	320	7,5	80	7	88	98
24	8.599	7,5	986	319	7,5	95	7	90	98
25	8.730	7,4	496	100	7,4	81	10	84	90
26	8.629	7,3	540	194	7,2	72	6	87	97
27	8.766								
28	8.396								
29	7.665	7,4	615	300	7,6	50	12	92	96
30	8.800	7,3	935	360	7,4	106	12	89	97
31	8.714	7,3	756	392	7,4	95	11	87	97
MED	8.466	7,2	777	281	7,4	87	8	89	97
MIN	7.481	6,9	496	100	7,2	50	3	79	90
MAX	8.849	7,5	1.053	440	7,8	163	13	92	99
TOTAL	262.461	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR El Torno - Julio'12

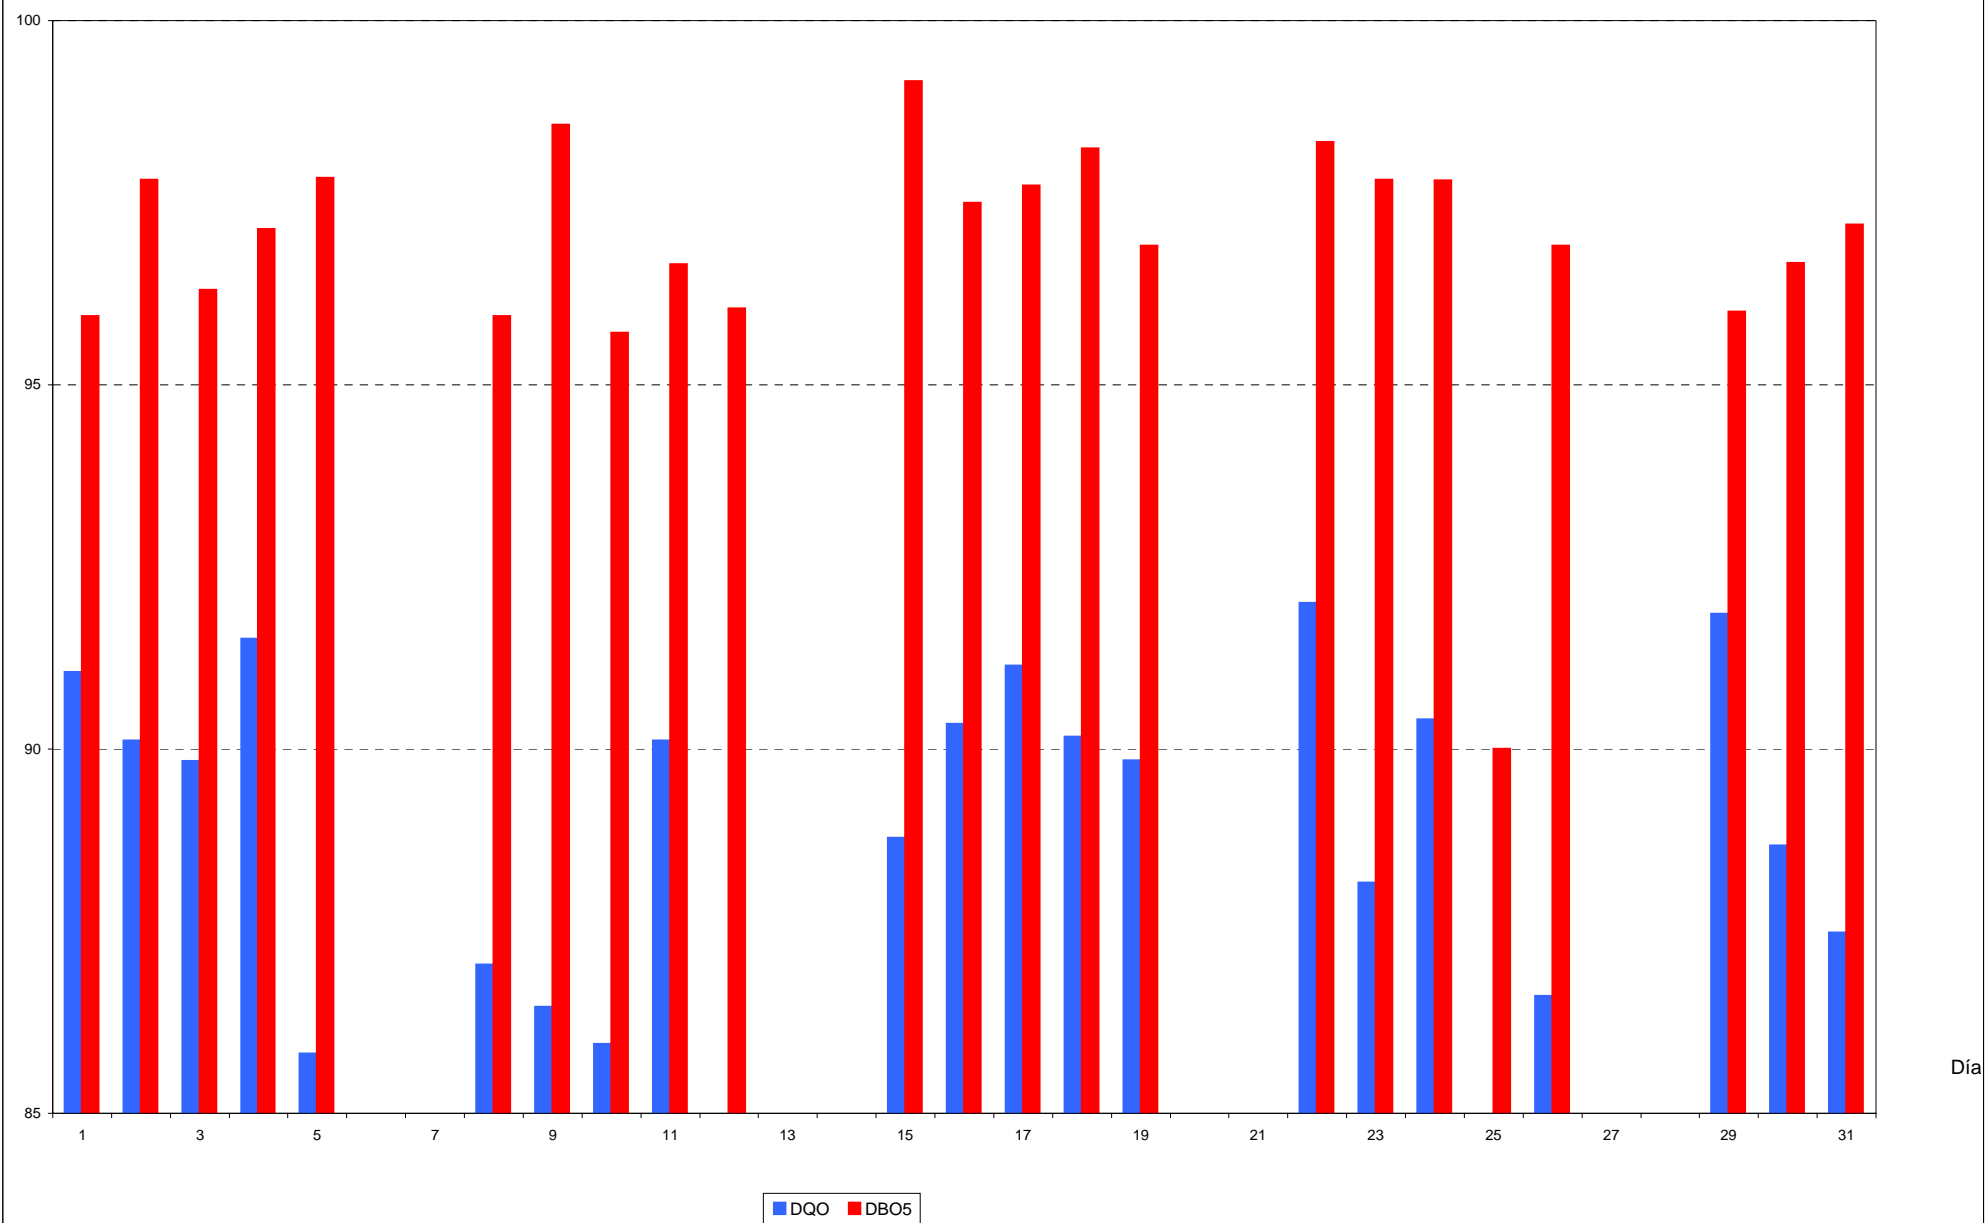

	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	8.736	7,3	838	400	7,4	85	12	90	97
2	7.518	7,3	927	400	7,3	65	8	93	98
3	8.123	7,5	756	265	7,7	89	6	88	98
4	8.745	7,6	831	220	7,7	85	6	90	97
5	8.376	7,6	667	197	7,5	80	6	88	97
6	7.852								
7	9.130								
8	9.080	7,4	845	320	7,6	84	4	90	99
9	7.851	7,2	831	460	7,2	90	11	89	98
10	8.422	7,5	407	109	7,4	87	8	78	93
11	8.288	7,6	474	85	7,4	89	6	81	92
12	8.500	7,4	689	173	7,4	80	6	88	96
13	8.712								
14	8.172								
15	7.967	7,5	831	340	7,4	90	13	89	96
16	8.743	7,4	868	340	7,7	73	6	92	98
17	9.283	7,4	667	148	7,7	90	5	86	97
18	9.513	7,4	1.031	466	7,4	100	4	90	99
19	9.391	7,7	563	127	8,1	81	4	86	97
20	10.011								
21	9.973								
22	10.661	7,3	630	320	7,9	73	4	88	99
23	9.563	7,5	994	320	7,6	76	16	92	95
24	9.608	7,6	868	249	7,5	80	5	91	98
25	9.605	7,5	816	283	7,7	76	4	91	98
26	9.460	7,2	786	287	8,4	86	5	89	98
27	9.548								
28	9.797								
29	9.963	7,5	600	400	7,6	72	8	88	98
30	9.340	7,3	885	400	7,6	110	17	88	96
31	9.538	7,3	607	280	7,8	87	10	86	96
MED	9.015	7,4	757	286	7,6	84	8	88	97
MIN	7.518	7,2	407	85	7,2	65	4	78	92
MAX	10.661	7,7	1.031	466	8,4	110	17	93	99
TOTAL	279.469	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR La Barrosa - Julio'12

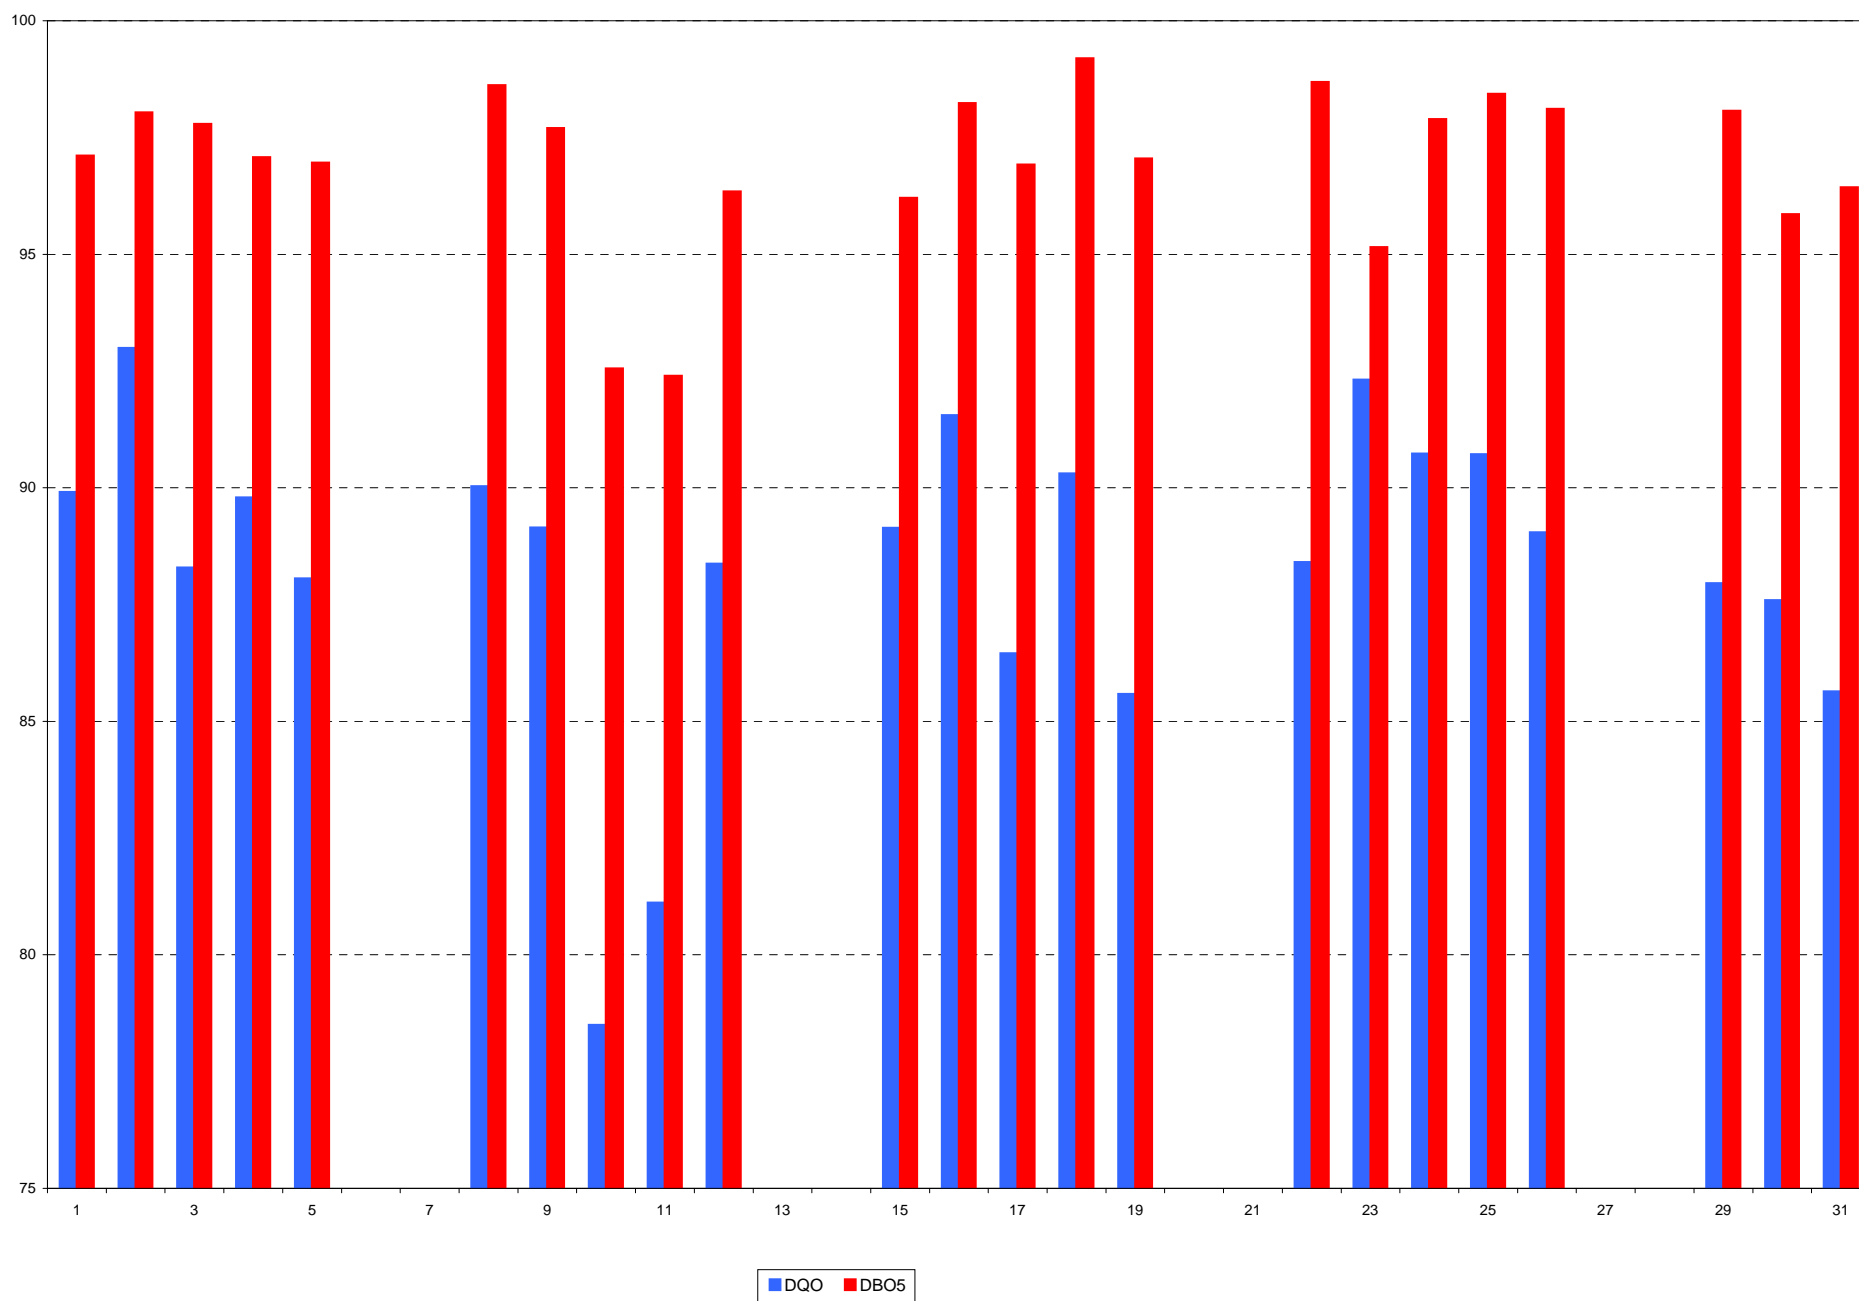

Día